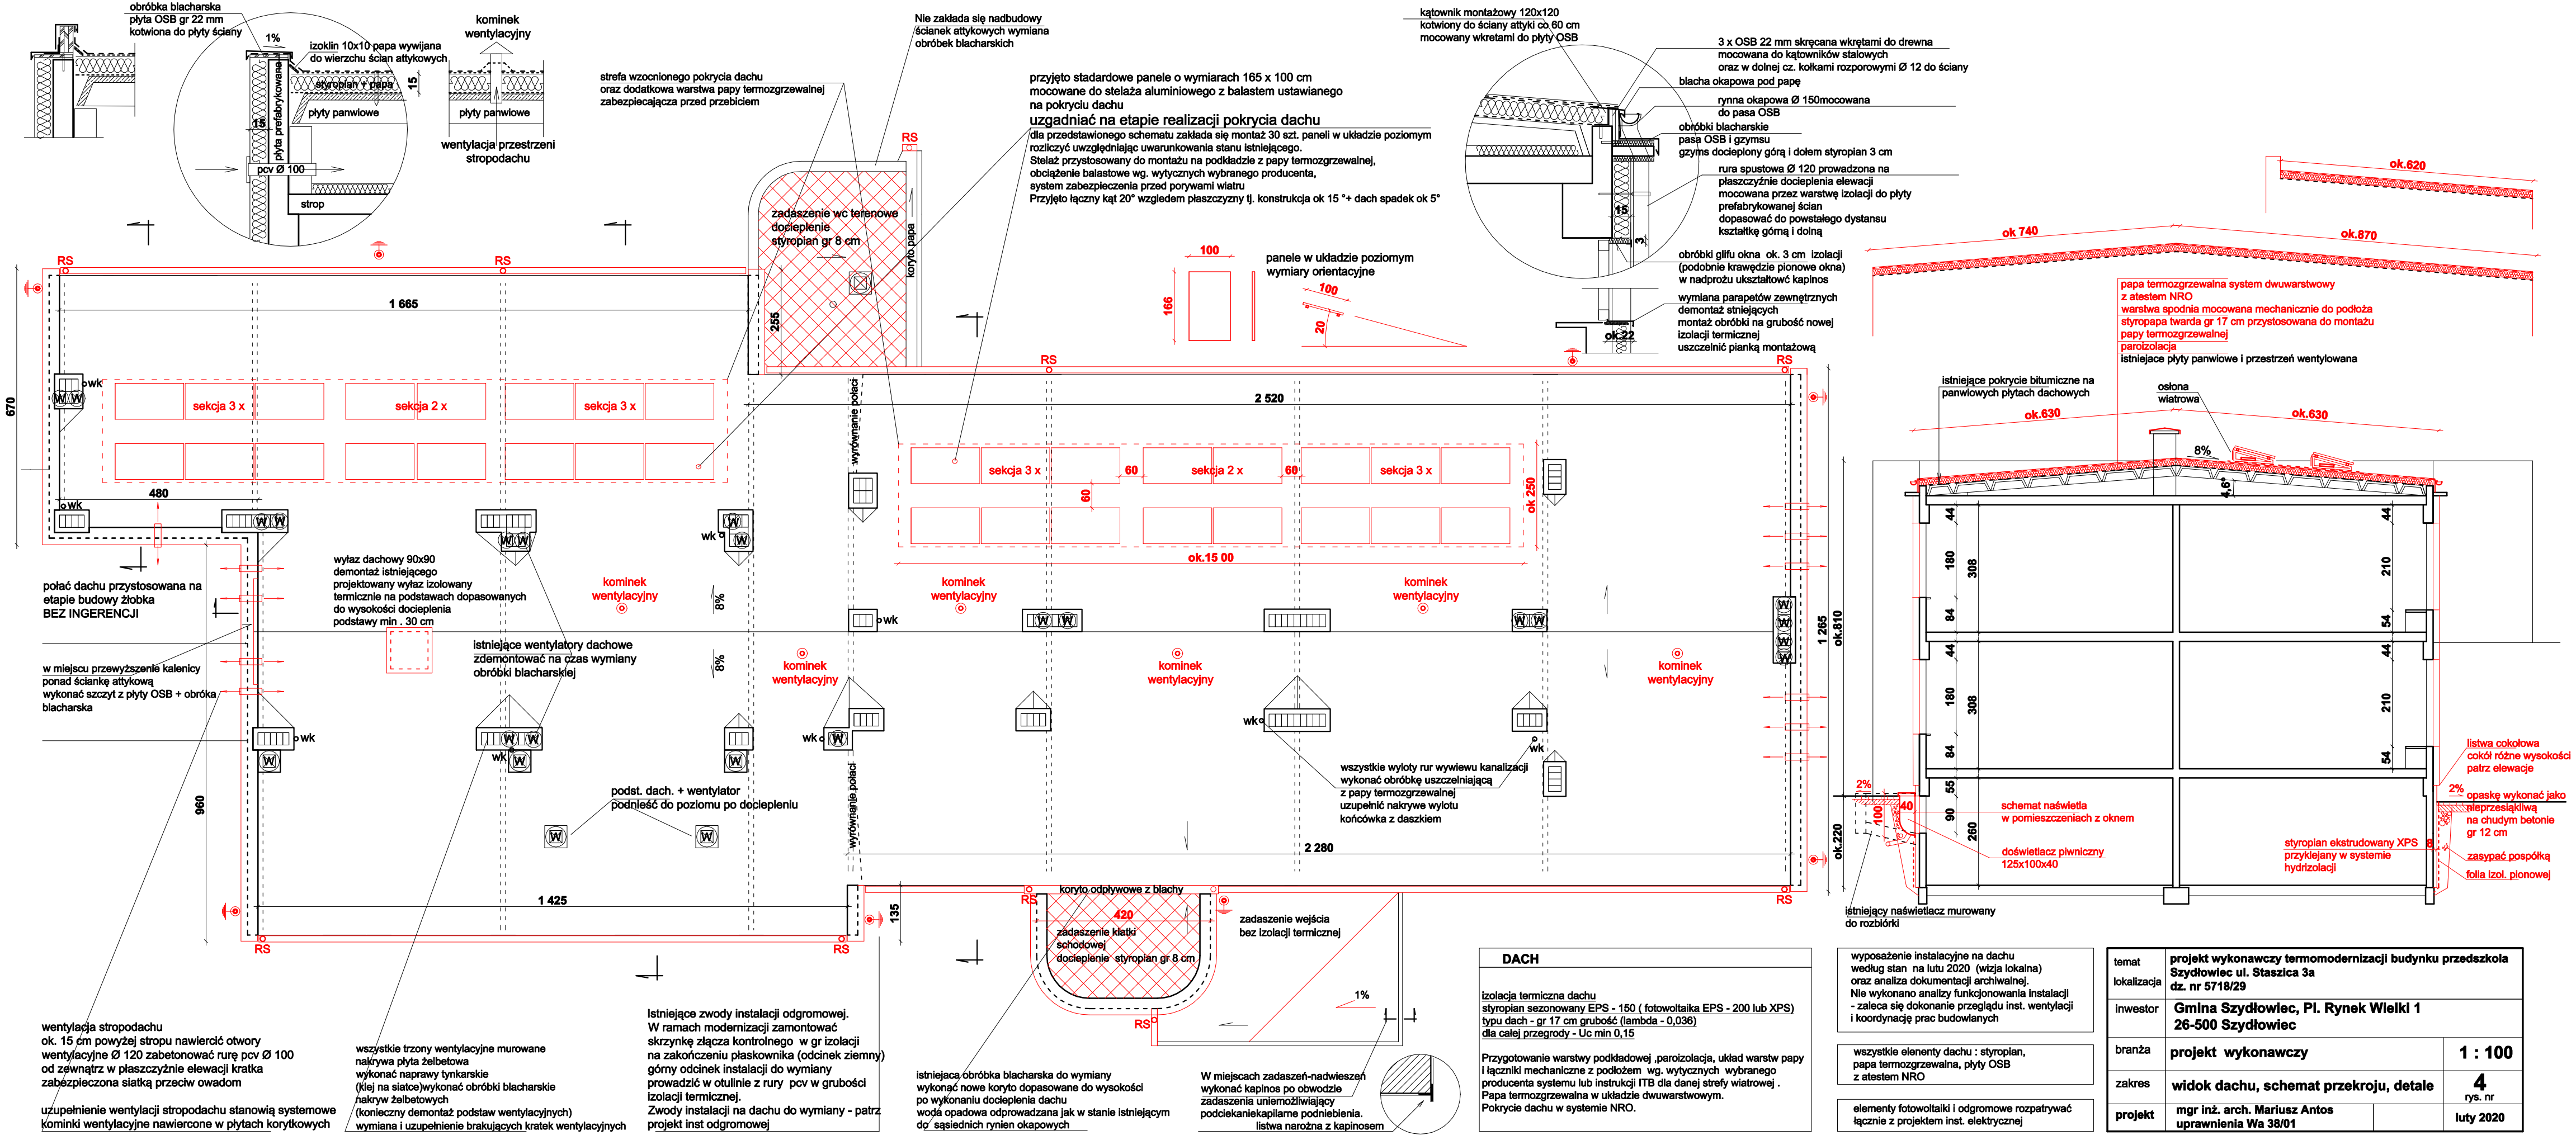

DACH

izolacja termiczna dachu
styropian sezonowany EPS - 150 (fotowoltaika EPS - 200 lub XPS)
typu dach - gr 17 cm grubość (lambda - 0,036)
dla całej przegrody - Uc min 0,15

Przygotowanie warstwy podkładowej ,paroizolacja, układ warstw papy i łączniki mechaniczne z podłożem wg. wytycznych wybranego producenta systemu lub instrukcji ITB dla danej strefy wiatrowej .
Papa termozgrzewalna w układzie dwuwarstwowym.
Pokrycie dachu w systemie NRO.

wyposażenie instalacyjne na dachu
według stan na lutu 2020 (wizja lokalna)
oraz analiza dokumentacji archiwalnej.
Nie wykonano analizy funkcjonowania instalacji
- zaleca się dokonanie przeglądu inst. wentylacji
i koordynację prac budowlanych

wszystkie elenenty dachu : styropian,
papa termozgrzewalna, płyty OSB
z atestem NRO

elementy fotowoltaiki i odgromowe rozpatrywać
łącznie z projektem inst. elektrycznej

temat	projekt wykonawczy termomodernizacji budynku przedszkola	
lokalizacja	Szydłowiec ul. Stasziza 3a dz. nr 5718/29	
inwestor	Gmina Szydłowiec, Pl. Rynek Wielki 1 26-500 Szydłowiec	
branża	projekt wykonawczy	1 : 100
zakres	widok dachu, schemat przekroju, detale	4 rys. nr
projekt	mgr inż. arch. Mariusz Antos uprawnienia Wa 38/01	luty 2020